CAPISALDI - ATTRAVERSAMENTI	
PROFONDITA' DI INTERRAMENTO	
PROGRESSIVA DI RIFERIMENTO PLANIMETRICA	
ATTRAVERSAMENTO SERVIZI	
POSTI DI MISURA - GIUNTI ISOLANTI	
SFIATI	
PROTEZIONI MECCANICHE E LUNGHEZZE	
PEZZI SPECIALI IN LINEA	
TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE	
FUNZIONI DEL "PUNTO"	
RIFERIMENTO A DISEGNI E PARTICOLARI	
CONFINI AMMINISTRATIVI	

DATI TECNICI FUNZIONALI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 64.0 bar
PRESSIONE CPI 64.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57
DIAMETRO PREVALENTE - 150.0 (DN)
PROGR.PLAN.INIZIO TRONCO - 1780.00

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008
CONFORMITA' AL D.M. NUMERO
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
come GASD C 9.00.10 rev.2

DATI GENERALI

DN 150 SP 7.1 (UNI-EN) 70.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 70.00 m.

FASE EMISSIONE Permessi

PLANIMETRIA 1:2000

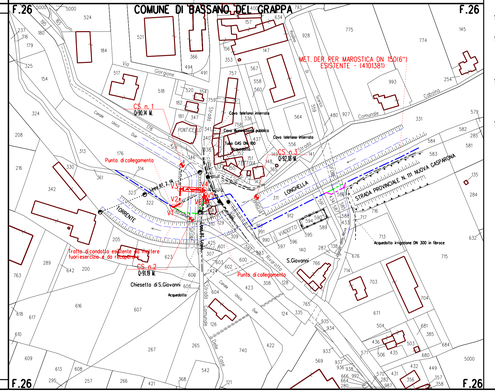

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo di acciaio L360 MB DN 150 (UNI-EN) De 168.3 mm Spess. 7.1 mm secondo tab. GASD A.01.01.10 rivestimento in POLIETILENE	66.16 m
31	Tubo di protezione L360 MB DN 250 (UNI-EN) Spess. 7.8 mm secondo tab. GASD A.01.04.01	20.00 m
61	Cunicolo in Cls su cunoletta in plastico secondo tab. GASD B.01.05.20	8.00 m
101	Protezione meccanica generico L360 MB	18.00 m
111	Curva di acciaio a 45° R=3D DN 150 (UNI-EN) De 168.3 mm Spessore 7.1 mm Materiale L360 MB secondo tab. GASD A.01.20.01.01	n. 2 Sviluppo totale 0.72 m
112	Curva di acciaio a 60° R=3D DN 150 (UNI-EN) De 168.3 mm Spessore 7.1 mm Materiale L360 MB secondo tab. GASD A.01.20.01.01	n. 2 Sviluppo totale 0.96 m
113	Curva di acciaio a 90° R=3D DN 150 (UNI-EN) De 168.3 mm Spessore 7.1 mm Materiale L360 MB secondo tab. GASD A.01.20.01.01	n. 3 Sviluppo totale 2.16 m

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE CONSULTATI GLI ENTI INTERESSATI PER ACCERTARE L'ESISTENZA ED EVENTUALMENTE L'UBICAZIONE DI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO.

LE CURVE NON ALTRIMENTI DEFINITE DEVONO ESSERE COSTRUITE IN CANTIERE CON RAGGIO R ≥40 DN LA CURVATURA DOVRA' INIZIARE A NON MENO DI 2 DN E/O 1.20 m. DALLE ESTREMITA' DELLA BARRA.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE VERIFICATA LA POSIZIONE E LA PROFONDITA' DELLE CONDOTTE INTERRATE ESISTENTI

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE VERIFICATO IL DIAMETRO E LO SPESSORE DELLA CONDOTTA ESISTENTE NEL PUNTO DI COLLEGAMENTO

NOTE DI COSTRUZIONE

COORDINATE CAPOSALDI

NOME	X	Y	QUOTA	DESCRIZIONE
CS 1	942.04	990.17	90.14	CHIODO CIGLIO PONTE SU CANALE UNICO DUE
CS 2	977.15	1035.26	91.19	CHIODO SOMMITA' SIFONE CANALE UNICO DUE
CS 3	914.23	1069.55	92.18	CHIODO SOMMITA BIRGLIA TORR. LONGHELLA

COORDINATE VERTICI TRACCIATO

NOME	X	Y
V1	980.19	1012.95
V2	973.60	1015.45
V3	961.41	1005.49
V4	945.64	1024.79
V5	949.36	1027.83
V6	952.72	1033.47

LEGENDA

Opera in Progetto / Rilievo
- Condotta in esercizio
- Condotta in progetto

Altre Opere
- Condotta da porre fuori esercizio
- Condotta in esercizio
- Condotta in progetto da altro opera
- Condotta fuori esercizio

Condotta in tubo di protezione

Condotta in cunicolo

Condotta in guaine

Condotta in altri tipi di protezione

Condotta in galleria (Galleria ALTILONE)

Cartelli segnalatori-indicatori

Punto di intercettazione di linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice - linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione importante - linea

Punto di intercettazione di derivazione importante - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione semplice con discaggio - linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice con discaggio - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione importante con discaggio - linea

Punto di intercettazione di derivazione importante con discaggio - derivazione

Punto predisposto per il discaggio di alloacciamento

Punto di intercettazione di derivazione semplice con doppio alim - linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice con doppio alim - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione semplice con disc. doppio alim - linea

Punto di intercettazione di derivazione semplice con disc. doppio alim - derivazione

Punto di intercettazione di derivazione semplice stacco da linea

Punto di intercettazione con discaggio di alloacciamento

Punto di intercettazione con discaggio di alloacciamento - fondello

Punto di intercettazione di derivazione semplice stacco da linea - fondello

Punto di scarico isolato sulla linea

Punto di spurgo

Punto di lancio e ricevimento pigs

Punto di segnalazione pigs

Punto di sezionamento elettrico

Punto di riduzione e regolazione della pressione

Punto di compressione

Nodo di smistamento

Punto di lancio e ricevimento pigs con derivazione

Sfiato

Pescante

Punto spia

Funivia

Attraversamento ferroviario

Attraversamento stradale

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero ad arco

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte a travata

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte sospeso

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua su ponte o manufatto di terzi

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero senza pile

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero con pile

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con condotta sub alveo

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte a tubo armato

PE - Posti di protezione catodica
- Drenaggio
- Alimentatore
- Drenaggio - alimentatore
- Collegamento con terzi
- Altro
- Elettrodo
- Non eseguire saldobrasatura su condotta

PE - Posti di misura
- Presa di potenziale
- Shuntaggio
- Collegamento elettrico
- Messo a terra

Tubazione tra due riduzioni interne al PDL

Interferenza con servizi interrati — Condotta SRG in sovrapasso (FSG cd) — Condotta SRG in sottopasso (F cd)

Interrato interrato: è identificato da una sigla composta di massimo dire fine caratteri.

Il primo identifica il tipo di servizio e può assumere i seguenti valori:
A - ACQUEDOTTO F - FOGNATURA T - CAVI PER TELEFONIA
I - CONDOTTE TRASPORTANTI INFIAMMABILI O ALTRI FLUIDI
E - CAVI PER ENERGIA ELETTRICA nessun carattere - NON DETERMINATO
Il secondo vale "P" ed è presente solo se il servizio è dotato di protezione meccanica.
Il terzo vale "D" ed è presente solo se il servizio e/o la protezione sono dreneati
di eventuali fuoriuscite di gas.

dd = DISTANZA CONDOTTA/SERVIZIO ESPRESSA IN cm

Nel Comune di BASSANO DEL GRAPPA

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
0	7/5/2012	EMISSIONE DISEGNO DI PROGETTO	A.CHIR.	DALLARA	PERRETTI

Proprietario: SNAM RETE GAS
Progettista

Impianto: 4101381 DER. PER MAROSTICA
Tronco: 1-TRONCO UNICO
Variante: RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO CANALE UNICO DUE

Disegno: 7073 VEN
Revisione: 0
Comm. NR/11045/R-L01
Cod.tec. 9103379
Scala 1:2000

PLANIMETRIA CATASTALE